

Rapport d'échographie du 1er trimestre

PATIENTE : **seves carmo laetitia**

Née le 06/07/1998

EXAMEN : **19/06/2025 - à l'âge gestationnel de 12SA 0Js**

Examen réalisé sur un échographe Voluson E10 3D-4D, mis en service le 1er Décembre 2020.

PRATICIEN : **Dr Roba ABDUL-RAZAK**

RPPS :



10005170419

ID réseau périnatal :



9517083340201

Indication

Echographie de dépistage du 1er trimestre

Datation

DDR: 27/03/2025

Âge gestationnel: **12 SA + 0 Js. DDG: 10/04/2025** basé sur la DDR

Méthode

Examen réalisé sur un échographe GE Voluson Expert 22 BT24 , 3D-4D, mis en service le 31 Janvier 2024. Conditions de l'examen: satisfaisantes

Type de grossesse

Unique. Nombre de fœtus: 1

Évaluation générale

Activité cardiaque présente

Trophoblaste: aspect habituel

Liquide amniotique: en quantité normale

Mouvement foetaux actifs observés au cours de l'examen.

Biométrie fœtale

LCC	54,0 mm		39%	INTERGROWTH-21st
CN	1,45 mm		45%	Nicolaides
BIP	18,2 mm			
DOF	24,6 mm			
PC	67,8 mm			

Anatomie fœtale

Crâne: Structures médianes en place, boîte crânienne de contour régulier.

Nuque: Pas de masse visible au niveau de la nuque

Cœur: vu

Aspect de la paroi abdominale: Paroi abdominale antérieure d'aspect habituel

Estomac: vu

Vessie: vu

Membres supérieurs: visibles comprenant chacun trois segments.

Membres inférieurs: visibles comprenant chacun trois segments.

Sexe: incertain

Utérus et annexes

Absence de masse annexielle suspecte.

Conclusion

Grossesse mono-embryonnaire intra-utérine évolutive. Biométries conformes avec le terme (12SA 0Js, basé sur la DDR)

Date de début de grossesse : 10/04/2025 (+/- 5 jours)

LCC : 54 mm

CN : 1.45 mm, percentile : 45%



decollement lateral , a surveiller



Absence d'anomalie morphologique décelable ce jour, dans les limites de l'examen échographique.

Patiante informée des limites de l'échographie. Patiente informée du dépistage de la trisomie 21.

Dr Roba ABDUL-RAZAK
Gynécologue-Obstétricien

Par le mot "aspect" on entend que l'opérateur a examiné une structure ou un organe. Dans le compte rendu, une mention de type «structure d'aspect habituel» signifie que cette structure a été vue et a paru normale à l'examinateur. Dans la majorité des cas, il y a concordance entre le résultat du dépistage échographique et l'état de santé de l'enfant. Cependant, comme pour tout dépistage, des faux négatifs sont possibles : une structure considérée comme vue et normale à l'échographie peut s'avérer en réalité absente ou anormale. Des faux positifs sont également possibles : une structure considérée comme non vue ou anormale à l'échographie peut s'avérer en réalité présente ou normale.

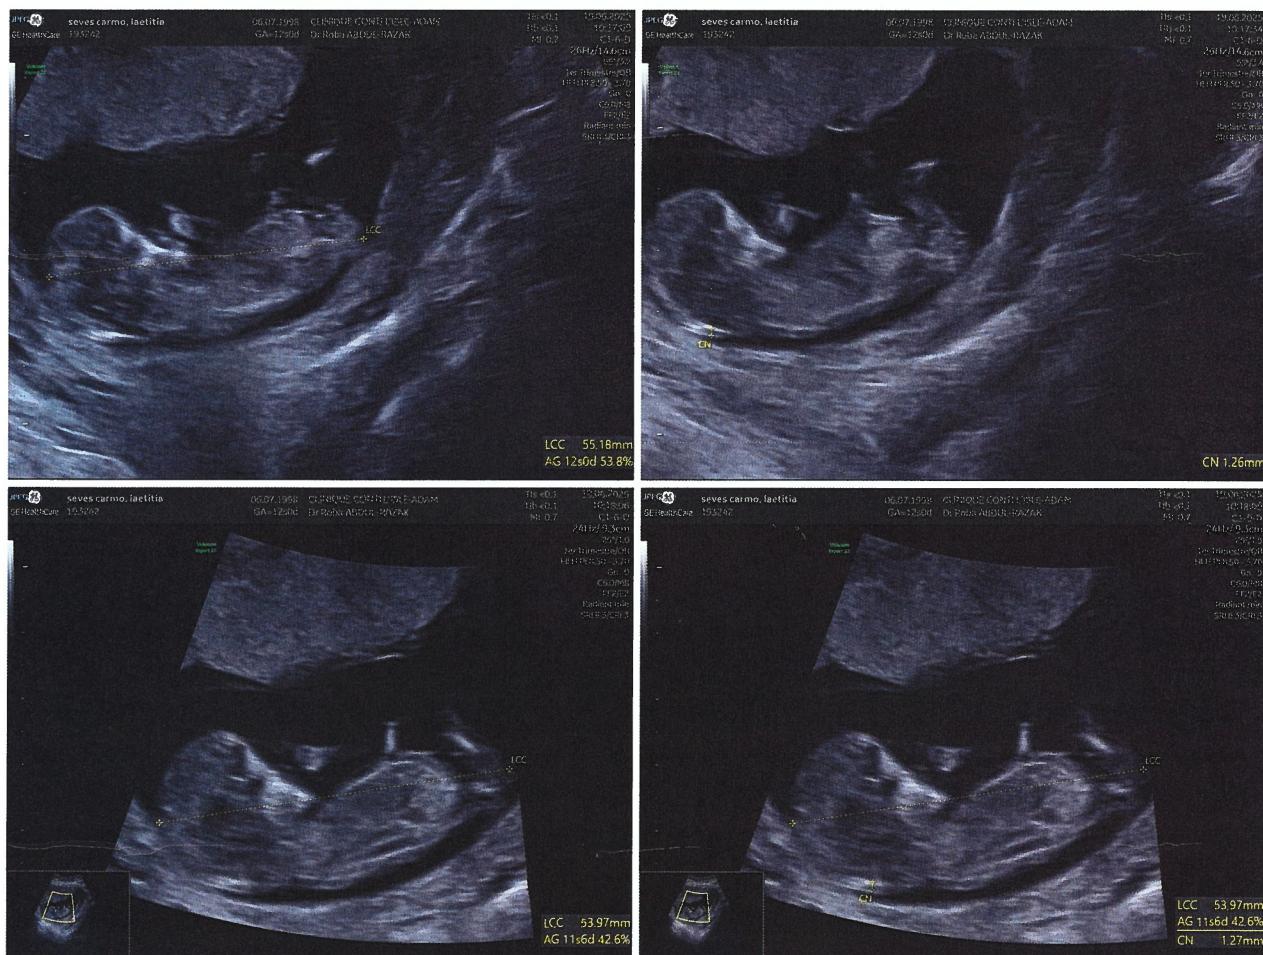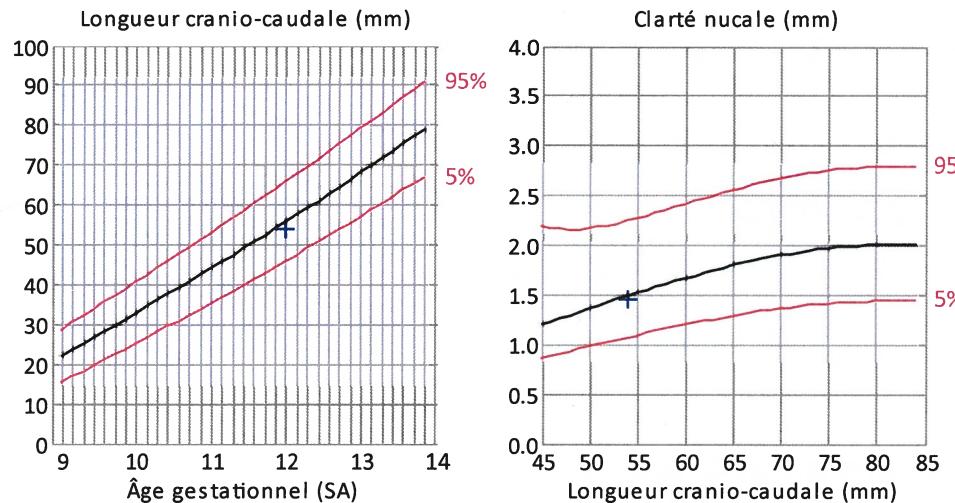

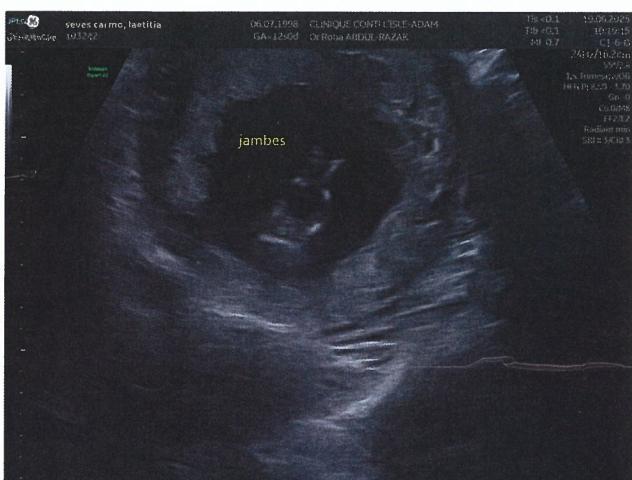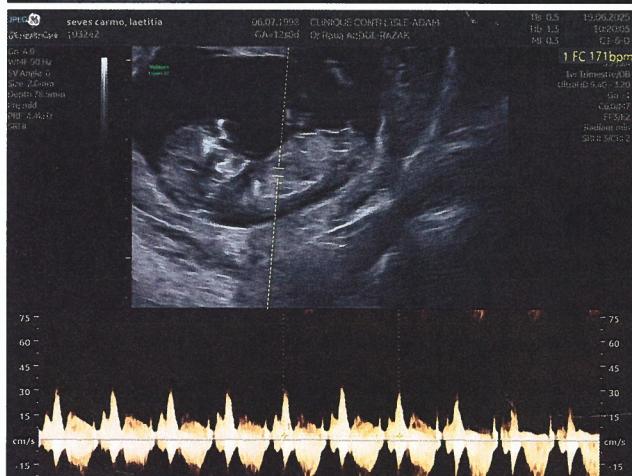



seves carmo, laetitia
GE HealthCare 193242

06.07.1998 CLINIQUE CONTI L'ISLE-ADAM
GA=12s0d Dr Roba ABDUL-RAZAK

TlS 0.2 19.06.2025
Tlb 0.2 10:23:58
MI 0.8 RM7C
29Hz/10.7cm
55%3.0
1er Trimestre/OB
HII PI 9.60 -3.60
con -2
C6.0/M8
FF3/E2
Radiant min
SRI II 3/CRI 3

